



Anciens bâtiments avec des radiateurs : comment chauffer ?



Contexte & problématique




Les anciens bâtiments équipés de radiateurs nécessitent des températures de départ élevées, ce qui complique souvent l'intégration d'une PAC classique.

La solution mise en œuvre

La pompe à chaleur air/eau aroTHERM plus convient parfaitement à la rénovation de bâtiments anciens équipés de radiateurs, car elle peut atteindre une température de départ élevée, jusqu'à 75 °C, même lorsque les températures extérieures sont basses.

- + Combinaison simple avec le photovoltaïque
- + Solution intelligente et connectée
- + Fonctionnement ultra silencieux

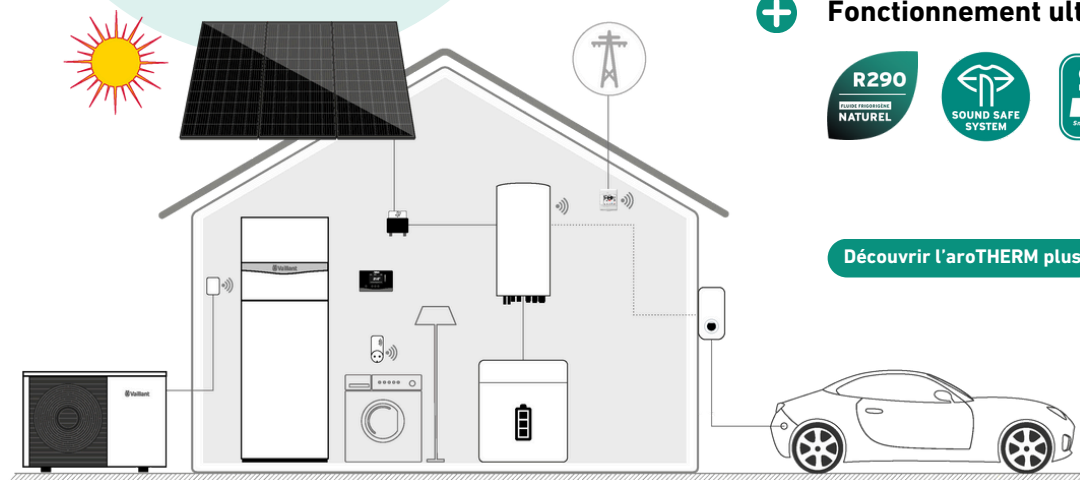

Découvrir l'aroTHERM plus



Apprenez-en davantage
sur : www.vaillant.ch



Vaillant Sàrl

Z.I. d'In-Riaux 30, CH-1728 Rossens
T. +41 26 409 72 17, romandie@vaillant.ch